

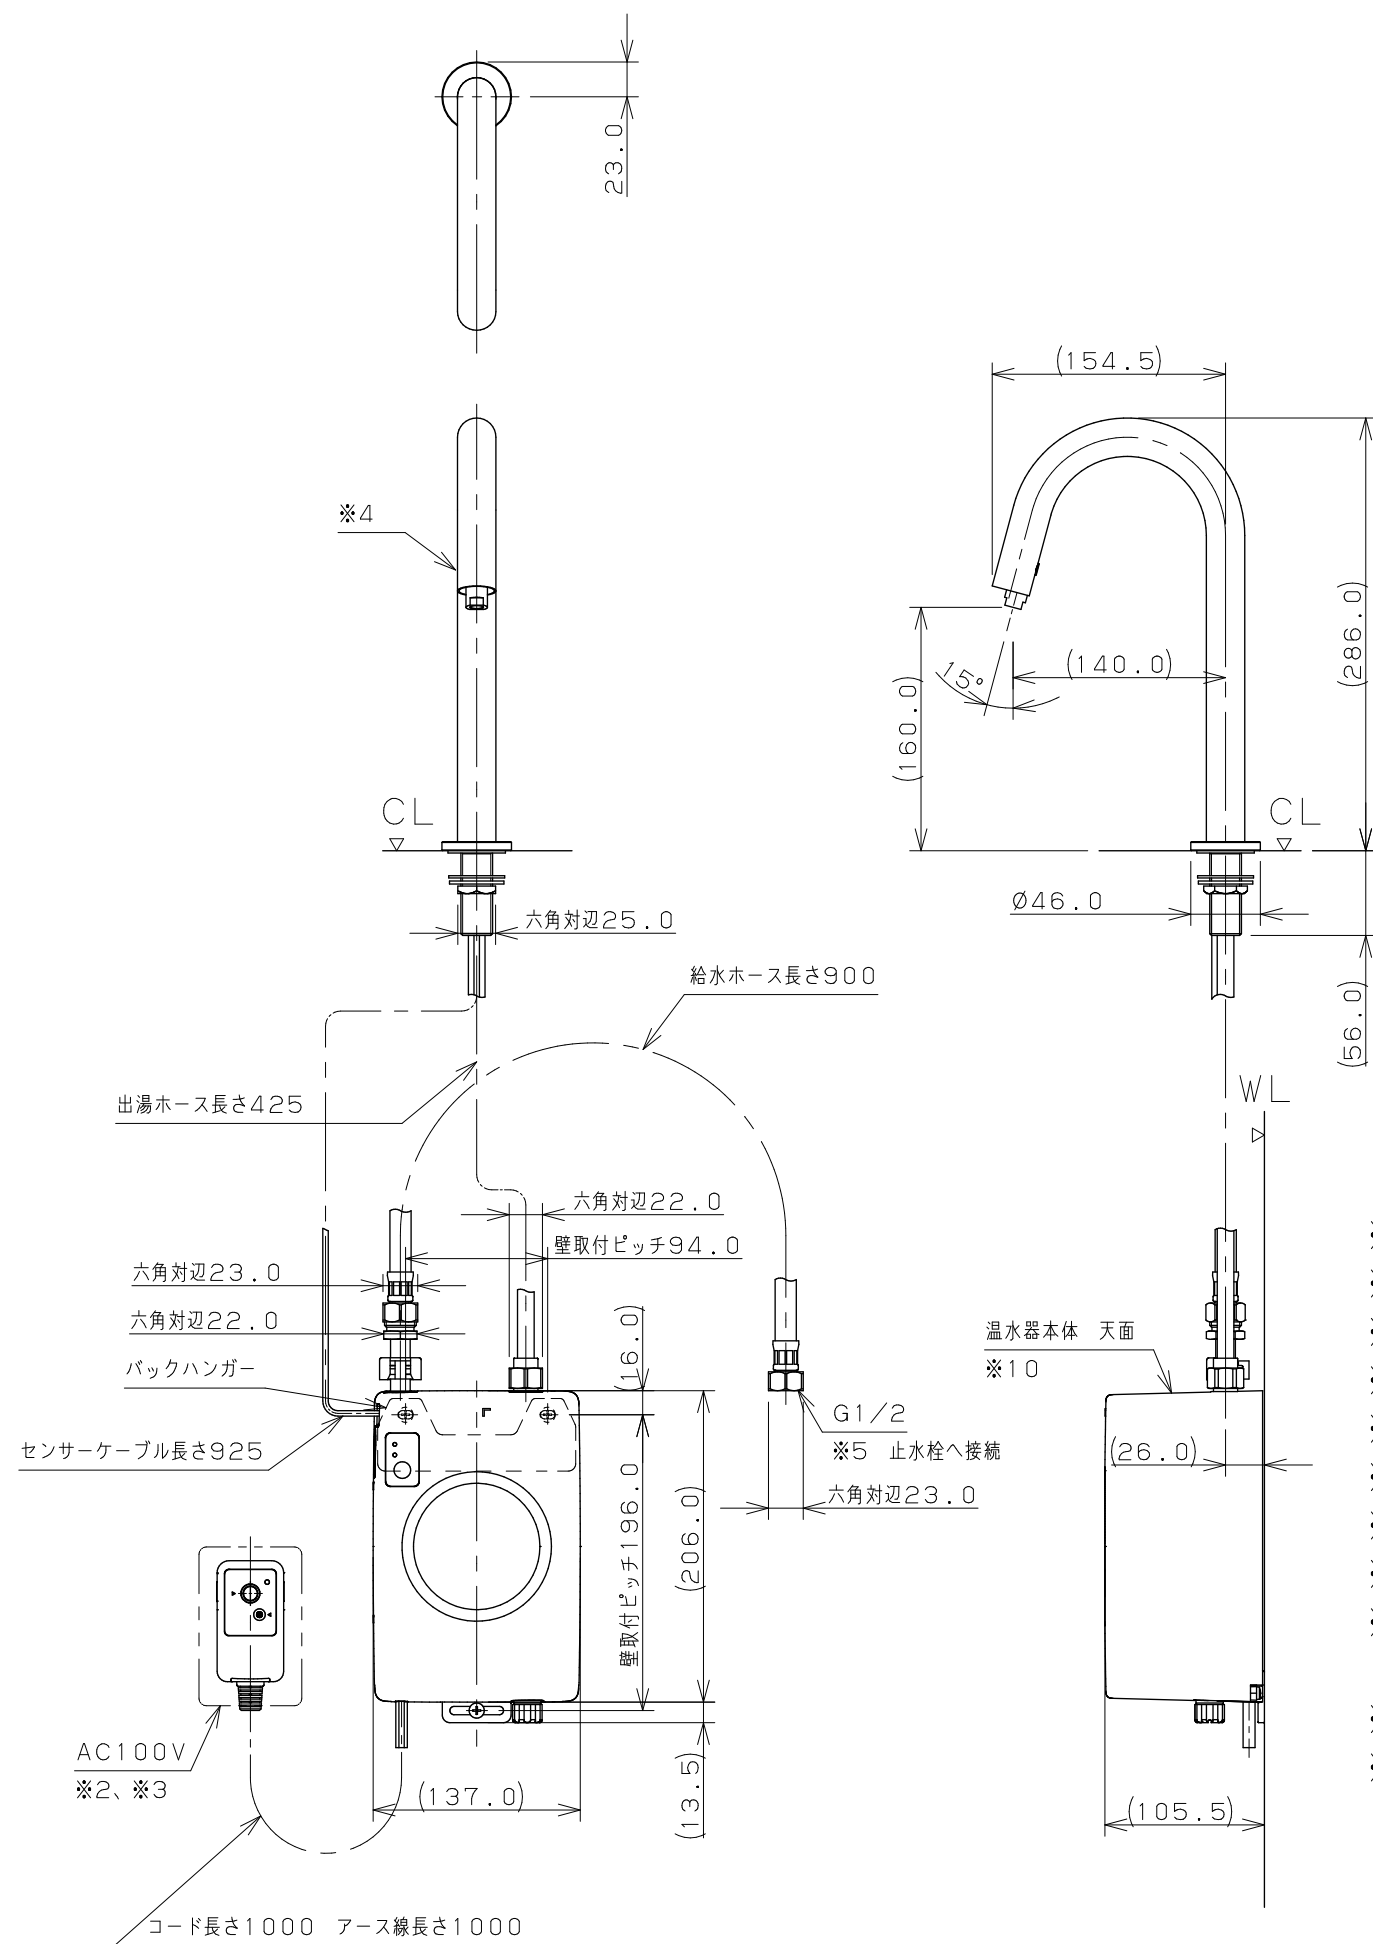





天板取付穴径

天板締付範囲



バックハンガー詳細図 (1 : 2)

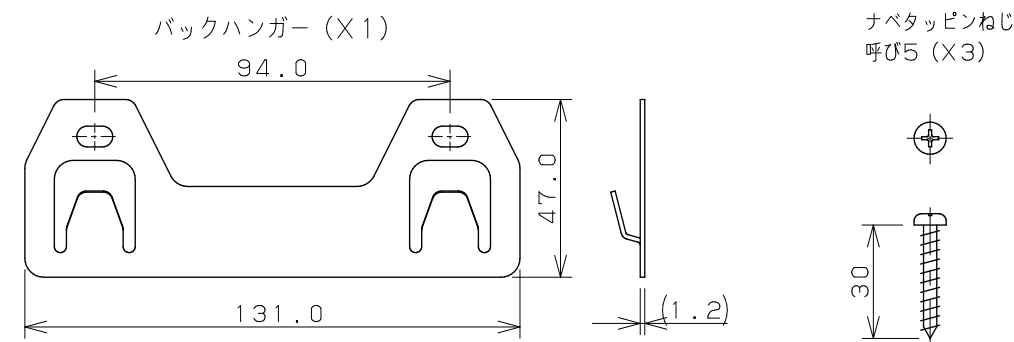

- ※1 ( ) 内寸法は参考寸法である。
- ※2 必ず温水器専用のコンセントを設置すること。
- ※3 コンセントは接地用端子のついたコンセントを設置して必ずD種接地工事を行うこと。
- ※4 必ず同梱の専用水栓（吐水部）を使用すること。
- ※5 止水栓を必ず設置すること。
- ※6 止水栓との接続には必ず同梱の給水ホースを使用すること。
- ※7 給水ホースの曲げ半径は35ミリ以上確保すること。
- ※8 温水器本体は壁掛専用。
- ※9 温水器本体の取付下地は、温水器本体の重量（約1.6kg）に十分耐えられるような構造、材質を準備すること。
- ※10 温水器本体は必ず天面を上にして水平に取り付けること。
- ※11 寒冷地対応品ではないため、温水器本体や水栓（吐水部）の周囲の温度が氷点下にならないようにすること。

|  |       |             |                |     |     |     |                   |
|--|-------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-------------------|
|  | 単位 mm | 尺<br>1<br>5 | 製 図            | 検 図 | 承 認 | 品 番 | 239-005-3         |
|  |       |             | 寒川             | 藤田  | 祝   | 品 名 | 小型電気温水器（センサー水栓つき） |
|  |       |             | 2021年09月17日 作成 |     |     |     |                   |